

Caldera de pellets Pelletti de Paradigma

Conexiones eléctricas Pelletti 103-323: conexión a la red y a la bomba de caldera



Indicaciones técnicas

Tendido de cables:

Para la fijación del conector de red y de la bomba de la caldera se dispone de tornillos de fijación en los pasos de cable inferiores situados en la parte posterior del revestimiento de la caldera. Para la guía de cables dentro del revestimiento de chapa se dispone de ganchos de sujeción en el lado interior de las chapas laterales, a la altura de cada uno de los pasos de cable, en los cuales es posible enganchar los cables.

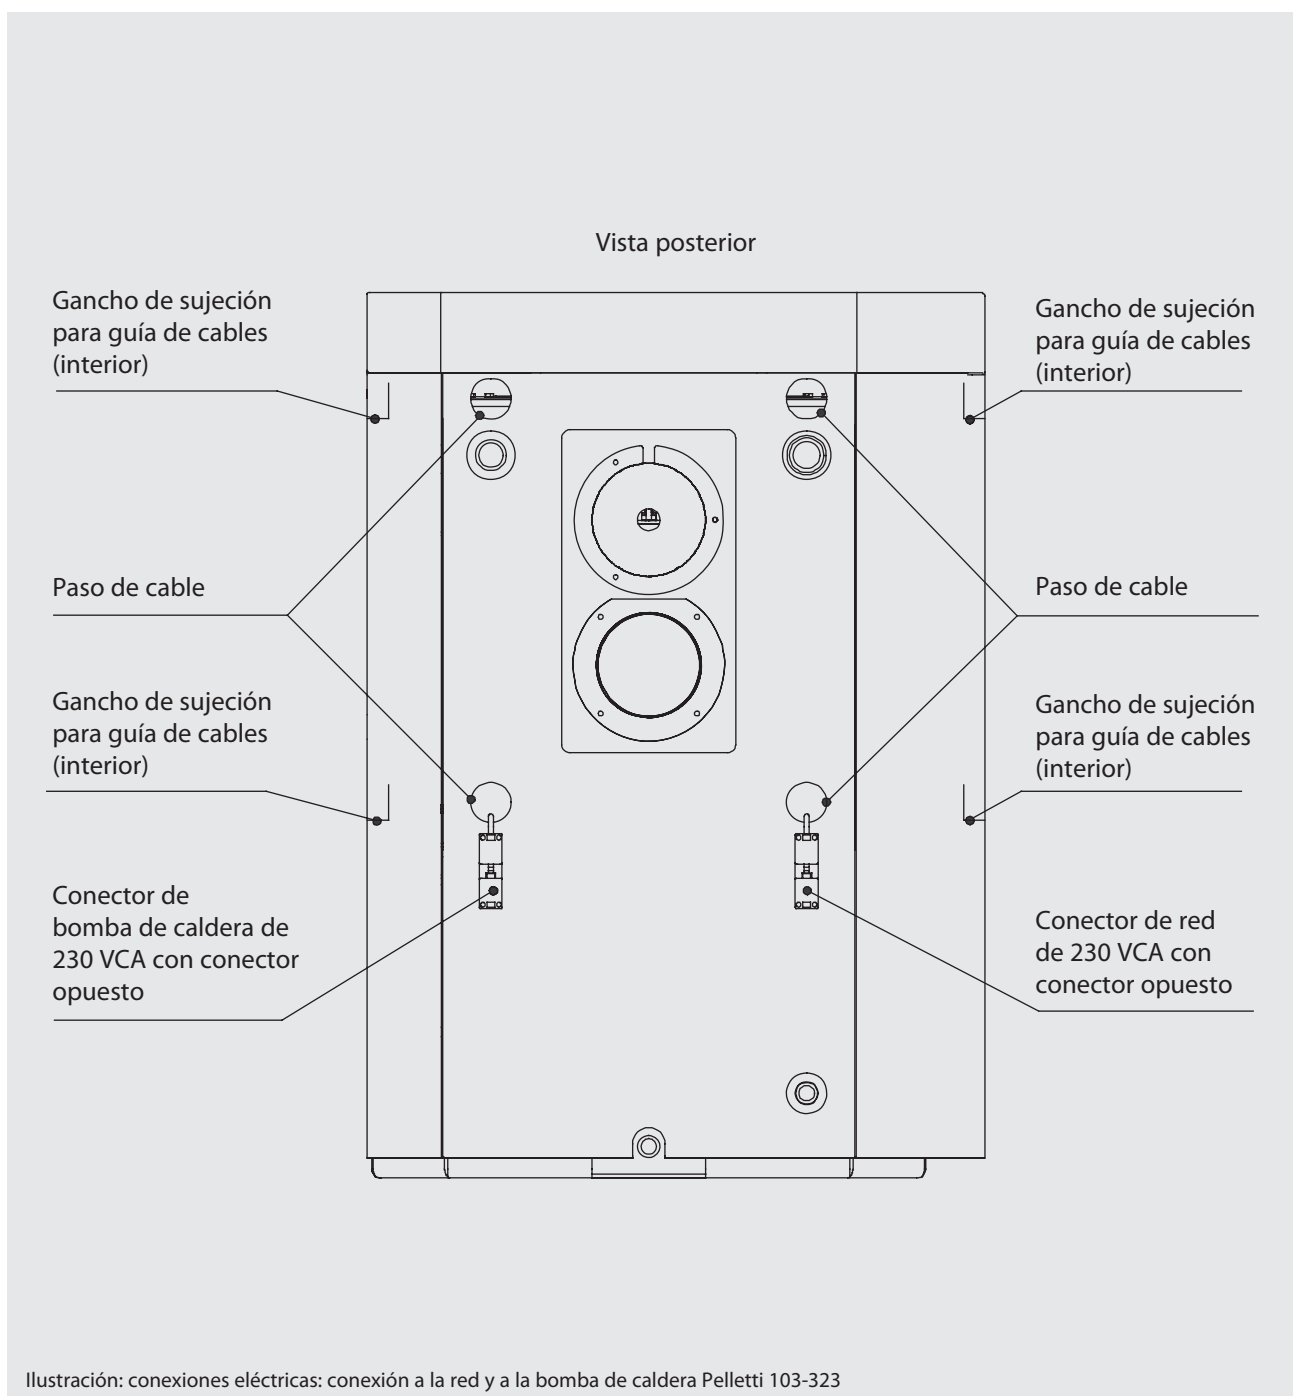


Ilustración: conexiones eléctricas: conexión a la red y a la bomba de caldera Pelletti 103-323